



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.06.2026

№ 526

Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25 листопада 2024 року № 976 «Про затвердження норм витрат палива на роботу генератора»


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року № 1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності», від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів (крім державних) для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків», враховуючи протокол Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 листопада 2024 року № 19, з метою визначення норм списання паливно-мастильних матеріалів та контролю витрат пального при використанні генератора у пункті незламності, облаштованого у адміністративній будівлі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м, Київ, проспект Червоної Калини, 29:

1. Використовувати як основний генератор, та затвердити норми витрат палива на дизельний генератор Khonaysser Group KGP60 GENSET, потужністю 60 кВА, переданого на баланс Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, розпорядженням від 02 лютого 2026 року № 139 «Про передачу дизельного генератора з балансу Деснянського районного в місті Києві центру соціальних служб на баланс Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, на підставі технічної документації заводу виробника, що додається.

037526

2. Визначити відповідальним за роботу генераторів та використання паливно-мастильних матеріалів начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Мельника Олега Миколайовича.
3. Начальнику відділу адміністративно-господарського забезпечення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Мельнику Олегу Миколайовичу забезпечити:
 - 3.1. здійснення контролю що до використання генераторів відповідно до інструкції з експлуатації;
 - 3.2. складання відповідних актів із зазначенням адреси, дати та часу фактичної кількості витраченого пального.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Голова

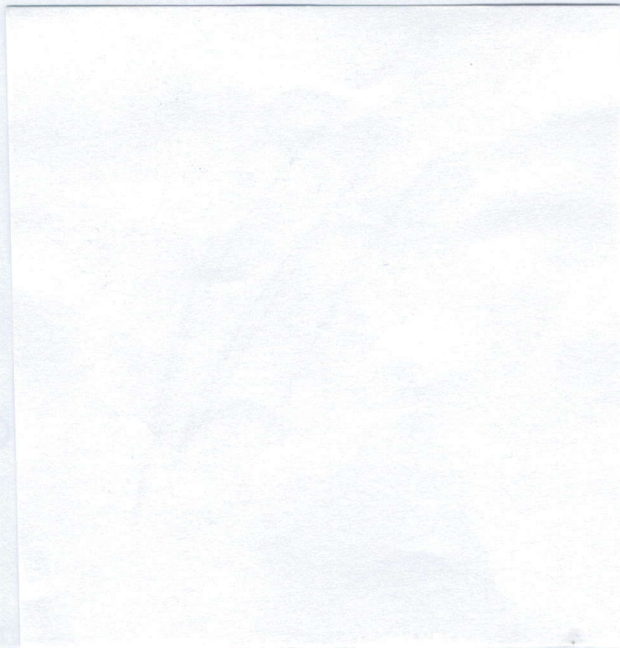

Максим БАХМАТОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації
від «19» серпня 2026 року № 526

Норми витрат палива на роботу генератора
На підставі технічної документації заводу виробника

Назва та модель генератора	Вид палива	Номінальна потужність відповідно до технічної документації кВа	Максимальна потужність відповідно до технічної документації кВа	Споживання палива (Л/год)
Khonaysser Group KGP60 GENSET	дизель	60	66	14.6

Керівник апарату

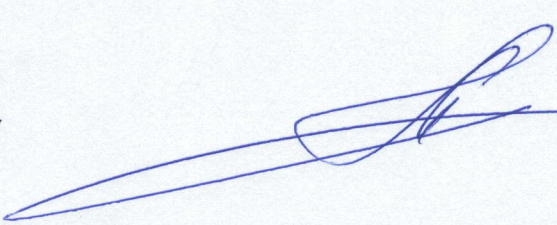
Ірина ГУМЕНЮК